


ЗАРЕГИСТРИРОВАНА

Отдел надзорной деятельности
и профилактической работы
по Ангарскому району
УНД и ПР ГУ МЧС России
по Иркутской области

«11» августа 2016 г.

Регистрационный № 25203501-70-611.

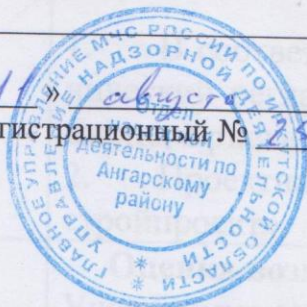

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида № 103 (МБДОУ №103) города Ангарска

Функциональное назначение: Ф 1.1.

Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица 1033800526297

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 3801012268

Место нахождения объекта защиты: Иркутская область, город Ангарск, квартал 92/93, дом 23

Почтовый и электронный адреса, телефон, факс юридического лица и объекта защиты: 665825 Иркутской обл., г. Ангарск, квартал 92/93, дом 23

Электронный адрес: mdou103_2009@mail.ru

Телефон/факс: 8395(5)53-01-13; 8395(5)52-03-63

№ п/п	Наименование раздела
1	2
I	<u>Оценка пожарного риска, обеспеченного на объекте защиты</u> 1. В соответствии со ст. 6 п. 3 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» расчет пожарного риска на данный объект защиты не требуется. 2. Проектные работы выполнялись Ангарским институтом «Оргстройпроект».
2	Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара Ущерб имуществу третьих лиц от пожара не прогнозируется.
3	Перечень федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности, выполнение которых обеспечивается на объекте защиты
	1. К конструктивным и объемно-планировочным решениям: Здание МБДОУ детский сад общеразвивающего вида №103 г. Ангарска общественного назначения, по классу функциональной пожарной опасности относится к Ф4.1. Здание двухэтажное, 1978 года постройки, II степени огнестойкости, площадью застройки 1086,8 м², строительный объем здания 7573м³, в том числе подземная часть 3118 м³, общая площадь 4002,3 м². Фундамент – бетонно-ленточный, наружные и внутренние стены – кирпичные, перекрытия – железобетонные. Крыша – стропила деревянные, кровля - шифер. Огнезащита деревянных конструкций кровли выполнена 17.07.2009г. лицензируемой организацией 000«Викинг» (лицензия МЧС России № 6-2/00045 от 18 мая 2009г.) солевым огнезащитным составом «ОБЕРЕГ-ОБ (Стандарт)» Полы – деревянные с линолеумным покрытием и бетонные, в сан.узлах - керама плитка. Внутренняя отделка – штукатурка, побелка, окраска, обои, кафель. Лестницы – бетонные. Пожарная нагрузка представляет собой: мебель, оборудование, инвентарь, выполненные из сгораемых материалов. Организация учебного процесса. МБДОУ детский сад общеразвивающего вида №103 г. Ангарска рассчитан на 190 воспитанников, в настоящее время – 215 воспитанников, работает по 5-дневной неделе. В детском саду 8 возрастных групп, из них: 2 группы с 1,5 до 3 лет; 1 группа – с 3 до 4-х лет; 2 группы с 4 до 5-ти лет; 2 группы – с 5 до 6-ти лет; 1 группа – с 6 до 7-ми лет. Наполняемость групп: № 1 – 25 ребенок; № 2 – 30; № 3 – 26; № 4 – 26; № 5 – 28; № 6 – 26; № 7 – 28; № 8 – 25. Воспитанники МБДОУ №103 имеют недельную учебную нагрузку: С 1,5 до 3-х лет – 10 занятий; с 3 до 4-х лет – 11 занятий; с 4 до 5-ти лет –

11 занятий; с 5 до 6-ти лет – 15 занятий; с 6 до 7-ми лет – 17 занятий.
Соблюдены требования нормативных документов:
1. Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статьи 87, 88, 137, 140, таблицы № 21, 22, 23, 24;
2. Свод правил СП 4.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», пп. 5.1.5, 5.1.6, 5.2.4.3, 5.2.4.5, 5.2.4.9-5.2.4.12, 5.5.4.1, 5.5.4.2;
3. Свод правил СП 2.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты», пп. 6.5.1, 6.5.3, 6.5.5, 6.5.6, таблица № 6.8;
4. СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
5. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

К эвакуационным выходам и путям эвакуации:

Здание имеет объемно-планировочное решение и конструктивное исполнение путей эвакуации, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей при пожаре.

К эвакуационным выходам в здании относятся выходы, ведущие наружу из помещений первого этажа: 4 из каждой группы, 1 – из медицинского блока, 1 – из пищеблока, 1 – из бассейна, 1 – из прачечной, 2 через коридор и лестничную клетку наружу; из помещений второго этажа: 4 из каждой группы по пожарным лестницам, 1 – из музыкального зала по пожарной лестнице.

5 маршевых пожарных лестниц были испытаны ООО «Пожтехсервис», Акт испытания пожарных лестниц от 20.08.2015г.

Для обеспечения безопасной эвакуации людей:

- установлено необходимое количество эвакуационных выходов;
- обеспечено беспрепятственное движение людей по путям эвакуации и через эвакуационные выходы;
- организовано оповещение и управление движением людей по эвакуационным путям (в том числе с использованием звукового и речевого оповещения).

Эвакуационные выходы расположены рассредоточено. Высота эвакуационных выходов в свету составляет 2,18 м, ширина -1,3 м. Ширина наружных дверей лестничных клеток и дверей из лестничных клеток в вестибюль выполнена не менее ширины марша лестницы. Во всех случаях ширина эвакуационного выхода выполнена такой, чтобы с учетом геометрии эвакуационного пути через проем или дверь можно беспрепятственно пронести носилки с лежащим на них человеком.

Двери эвакуационных выходов и двери на путях эвакуации открываются по направлению выхода из здания, из поэтажных

коридоров, холлов, вестибюлей и лестничных клеток не имеют запоров, препятствующих их свободному открыванию изнутри без ключа.

Пути эвакуации освещены в соответствии с требованиями нормативных документов в области пожарной безопасности.

В здании на путях эвакуации не допускается применение материалов с более высокой пожарной опасностью, чем:

Г1, В1, Д2, Т2 — для отделки стен, потолков в коридорах, лестничных клетках;

Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 для отделки стен, потолков в общих коридорах;

Г2, РП2, Д2, Т2 — для покрытий пола в коридорах, лестничных клетках;

В2, РП2, Д3, Т2 для покрытий пола в общих коридорах.

Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету 2 м, ширина горизонтальных участков путей эвакуации 1,3м.

Эвакуация по лестницам и лестничным клеткам.

Ширина марша лестницы, предназначенной для эвакуации людей составляет 1,20 м;

Уклон лестниц на путях эвакуации не более 1:1; ширина проступи — 30 см, а высота ступени - 14 см.

Лестничные клетки имеют выход наружу на прилегающую к зданию территорию непосредственно.

Лестничные марши и площадки имеют ограждения с поручнями.

Перед наружной дверью (эвакуационным выходом) предусмотрена горизонтальная входная площадка с глубиной 1,5м ширины полотна наружной двери.

Ширина лестничного марша в здании не менее ширины выхода на лестничную клетку.

Каждый этаж здания имеет не менее 2 эвакуационных выходов. Ширина эвакуационных выходов в свету не менее 1,2 м, при числе эвакуирующихся более 15 чел.

Поручни и ограждения в здании отвечают следующим требованиям:

-высота ограждений лестниц, используемых детьми 1,14 м;

-в ограждении лестниц вертикальные элементы имеют просвет не более 0,9м.

Соблюдены требования нормативных документов:

1. Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статьи 52, 53, 89;

2. Свод правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», раздел 4, пп. 5.4.1, 5.4.3, 5.4.6, 5.4.15, 5.4.17, 7.2.2, 7.2.3, 7.2.4, 7.2.6, , 8.3.1-8.3.3, таблицы № 7, 19, 20, 26;

3. СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», раздел 6.

К внутреннему противопожарному водопроводу:

Согласно нормативных документов в здании, на каждом этаже, для

целей первичного пожаротушения, предусмотрено по 2 пожарных крана. Пожарные шкафы оснащены рукавами, стволами и подключены к пожарному водопроводу.

Проверка технического состояния внутреннего пожарного водопровода проводится 2 раза в год (последний акт проверки от 29.06.2016г.).

В работоспособном состоянии находятся пожарные гидранты ПГ-910 и ПГ-926, акты обследования МУП «Ангарский водоканал» № 1499 от 17.06.2016г.

Соблюдены требования нормативных документов:

ст.86,106,107, Федерального закона № 123 № 1 СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности» СНиП 2.04.1-85*п.п.6.13 «Внутренний водопровод и канализация здания».

К вентиляции. Предусмотрена естественная вентиляция. Пищеблок и бассейн оснащены приточно-вытяжной вентиляцией с механическим побуждением.

Ежегодно ООО «Востокпромсвязьмонтаж» проводит очистку системы вентиляции.

Соблюдены требования нормативных документов:

1. Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статьи 86, 138;
2. Свод правил СП 7.13130.2009 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования», раздел 6, пп. 6.5, 6.54, 6.58;
3. СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование».

К электротехнической части:

Категория надежности электроснабжения 3. Групповые осветительные сети выполнены кабелями марки ВРГ и АВВГ с присутствием меди и алюминия. Розетки бытовые. Раз в три года обслуживающая организация ООО «Востокпромсвязьмонтаж» проводит проверку защитного заземления и сопротивления изоляции проводов и кабелей (последний технический отчет №21 от 05.08.16г.).

Соблюдены требования нормативных документов:

1. Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статья 82;
2. Свод правил СП 6.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности», пп. 4.1-4.5, 4.12-4.14;
3. ПУЭ.

К системам противопожарной автоматики:

Системы пожарной сигнализации

Автоматические установки пожарной сигнализации смонтированы в здании в соответствии с проектно-сметной документацией, которые обеспечивают автоматическое обнаружение пожара, подачу управляющих сигналов на технические средства оповещения и

управления эвакуацией людей. Подключен вывод сигнала с установок пожарной автоматики и оповещения людей о пожаре объекта на пульт пожарной охраны.

Автоматические установки пожарной сигнализации обеспечивают информирование дежурного персонала об обнаружении неисправности линий связи и технических средств оповещения и управления эвакуацией, управления системами противопожарной защиты.

Системы пожарной сигнализации обеспечивают подачу светового и звукового сигнала о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала. Ручные пожарные извещатели установлены на путях эвакуации в местах доступных для их включения при возникновении пожара.

Установлены электроприводы четвертьоборотные САТУРН ЭП-Ч (электропривод) для дистанционного и местного управления запорной арматурой шаровых кранов, поворотных затворов (дата установки август 2015г.).

Система оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей в здании

Оповещение людей о пожаре, управление эвакуацией людей и обеспечение их безопасной эвакуации при пожаре в здании осуществляется:

- подачей световых и речевых сигналов во все помещения;
- трансляцией специально разработанных текстов о необходимости эвакуации;
- размещение знаков пожарной безопасности на путях эвакуации.

Система оповещения и управления эвакуацией людей оборудованы источниками бесперебойного электропитания.

Соблюдены требования нормативных документов:

1. Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статьи 54, 83, 84, 91;
2. Свод правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», пп. 3.1-3.5, 4.1, 4.2, 4.4, 4.8, 5.1, 5.3, таблицы № 1, 2;
3. Свод правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», разделы 13-17;
4. НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащие защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией», таблица 1;
5. НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях», таблица 2;
6. НПБ 88-2001* «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»;

7. ПУЭ.

Первичные средства пожаротушения в здании

Здание обеспечено первичными средствами пожаротушения, в соответствии с нормами пожарной безопасности.

Номенклатура, количество и места размещения первичных средств пожаротушения в здании определены в зависимости от вида горючего материала, объемно-планировочных решений здания, параметров окружающей среды и мест размещения обслуживающего персонала. При этом система противопожарной защиты здания (в том числе система обнаружения пожара, пути эвакуации людей и система противодымной защиты) обеспечивает возможность безопасной эвакуации обслуживающего персонала, участвующего в тушении пожара первичными средствами пожаротушения в безопасную зону в случае отказа первичных средств пожаротушения.

К мероприятиям по обеспечению безопасности пожарных подразделений при ликвидации пожара:

К зданиям обеспечен подъезд для пожарных машин. Выходы с лестничных клеток на кровлю или чердак предусмотрены по 2-м металлическим навесным лестницам через люк, с площадками перед выходом на лестницы размером: 2,5 x 2,5м и 2,5 x 1,3м.

Проходы, проезды и подъезды к зданию. Источники противопожарного водоснабжения.

Ширина проездов для пожарной техники составляет 3,75 метра. Расстояние от внутреннего края подъезда до стены здания не менее 10 метров.

Тупиковый проезд заканчивается разворотной площадкой для пожарной техники размерами 15х15 метров.

Соблюдены требования нормативных документов:

1. Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статья 90;
2. СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», раздел 8.

Расход воды на наружное пожаротушение предусмотрен от двух ПГ, расположенных на расстоянии 30 м от здания (ст. 68 Федерального Закона от 22.07.2008 г. от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 8.13130.2009 раздел 4, пп. 5.1., 8.4, 8.6, таблица № 2).

Объекты расположены в радиусе выезда подразделений пожарной охраны и не превышает 10 минут прибытия пожарных подразделений.

На основании статьи 6 (пункты 1 и 3) Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пожарная безопасность декларируемого объекта защиты считается обеспеченной.

М.П.